



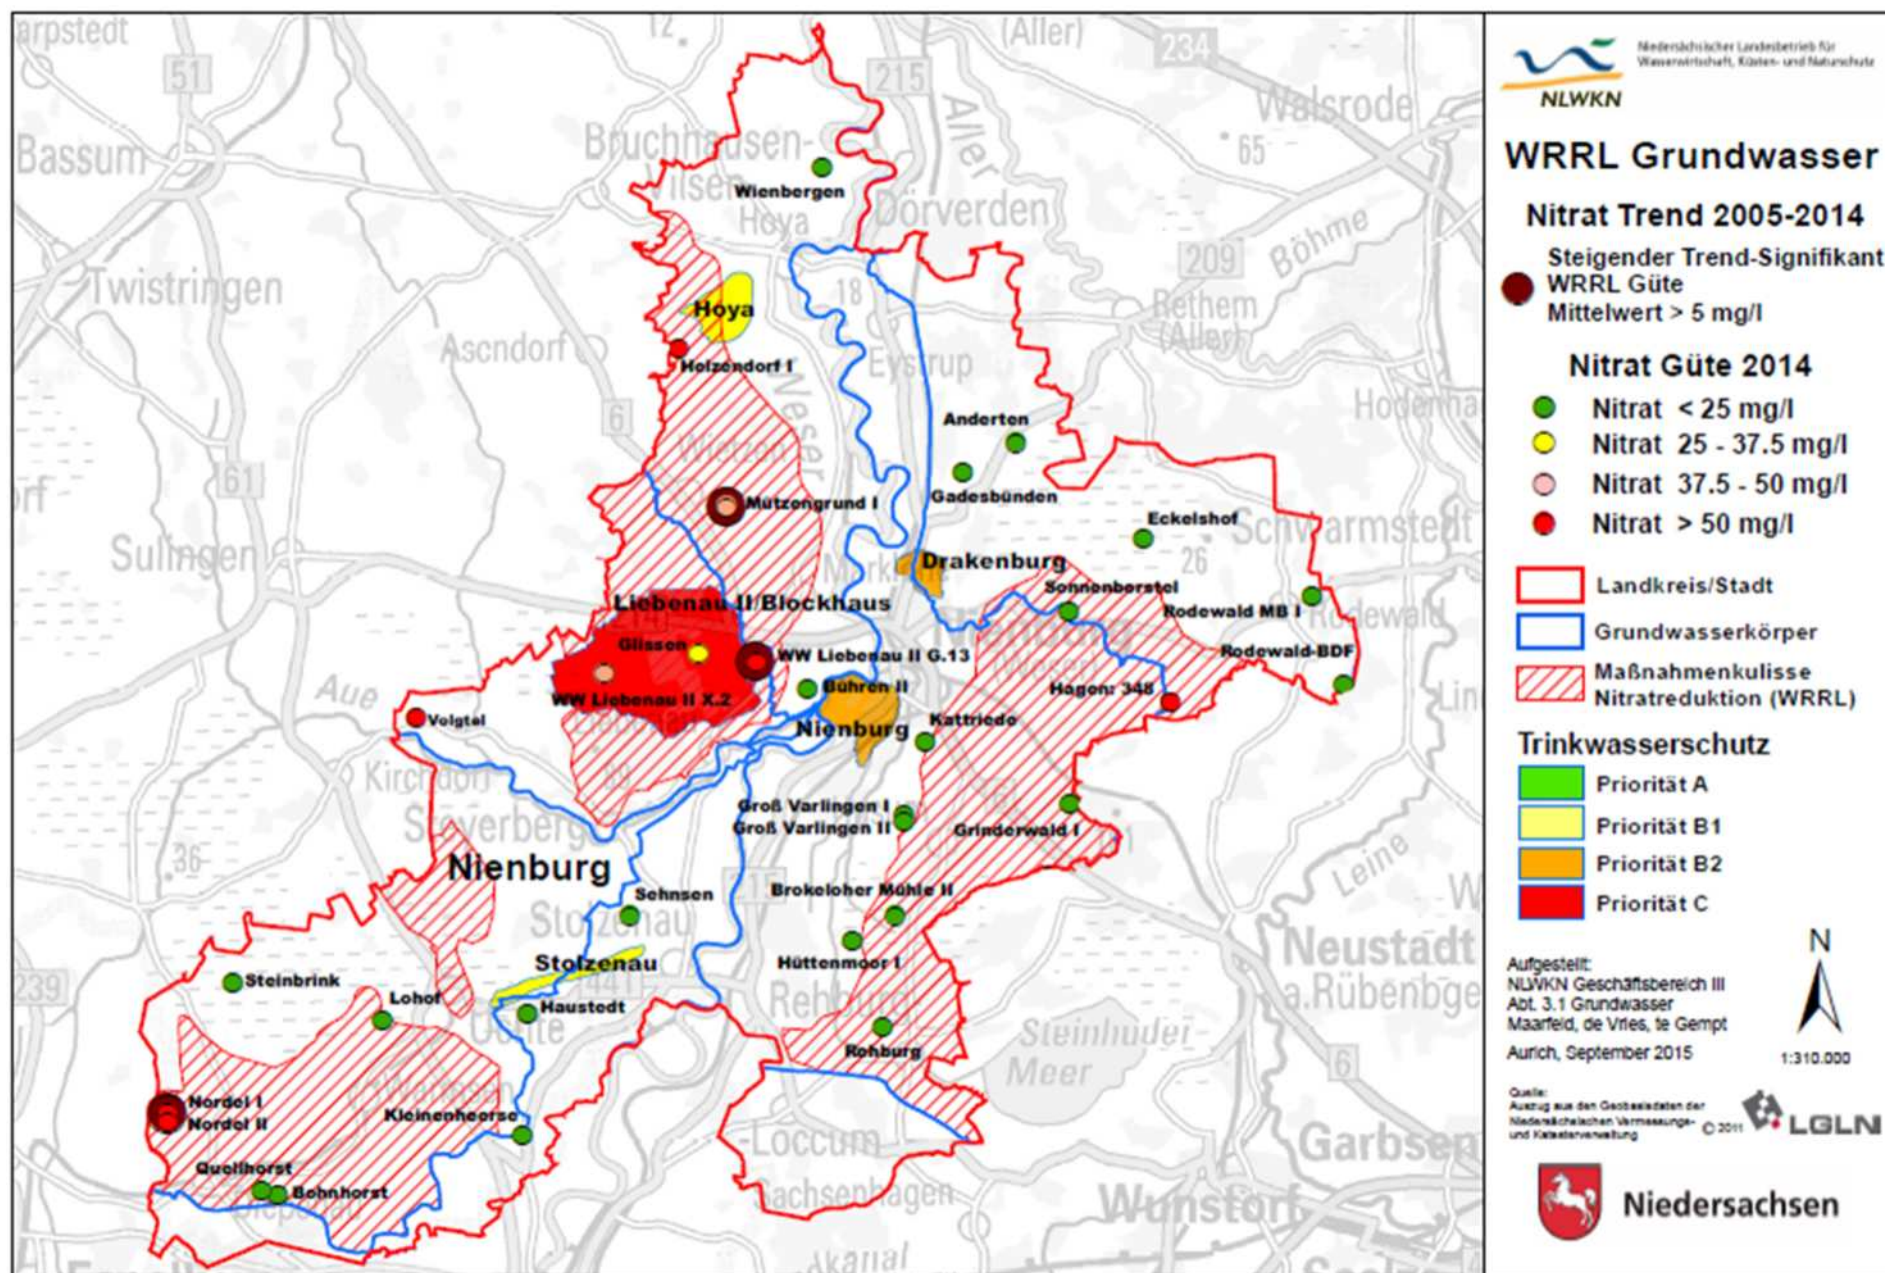



Lage der Grundwassermessstelle WW Liebenau II G .13

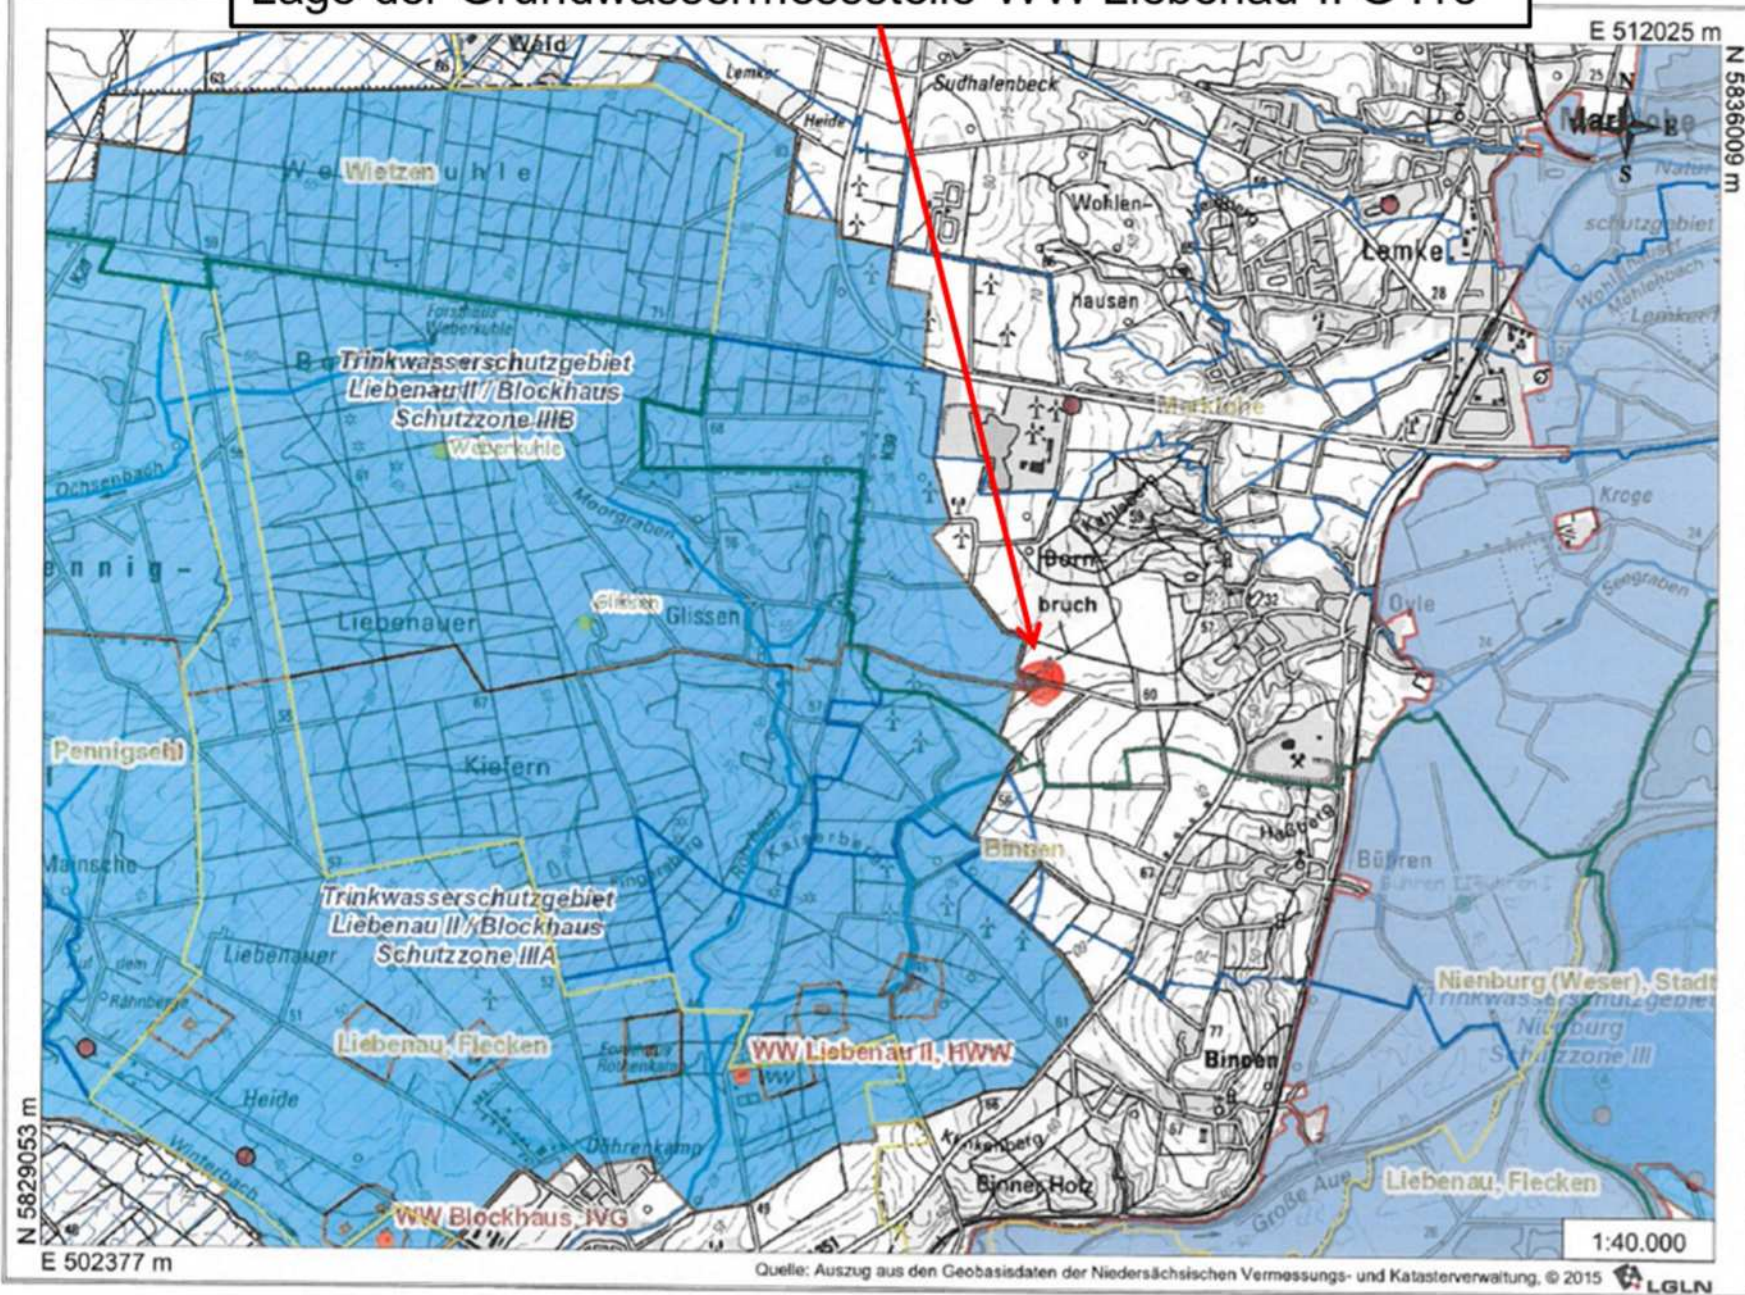



Jahresmittelwerte Nitrat (NO₃) an der Messstelle


Grundwassermessstelle WW Liebenau II G.13

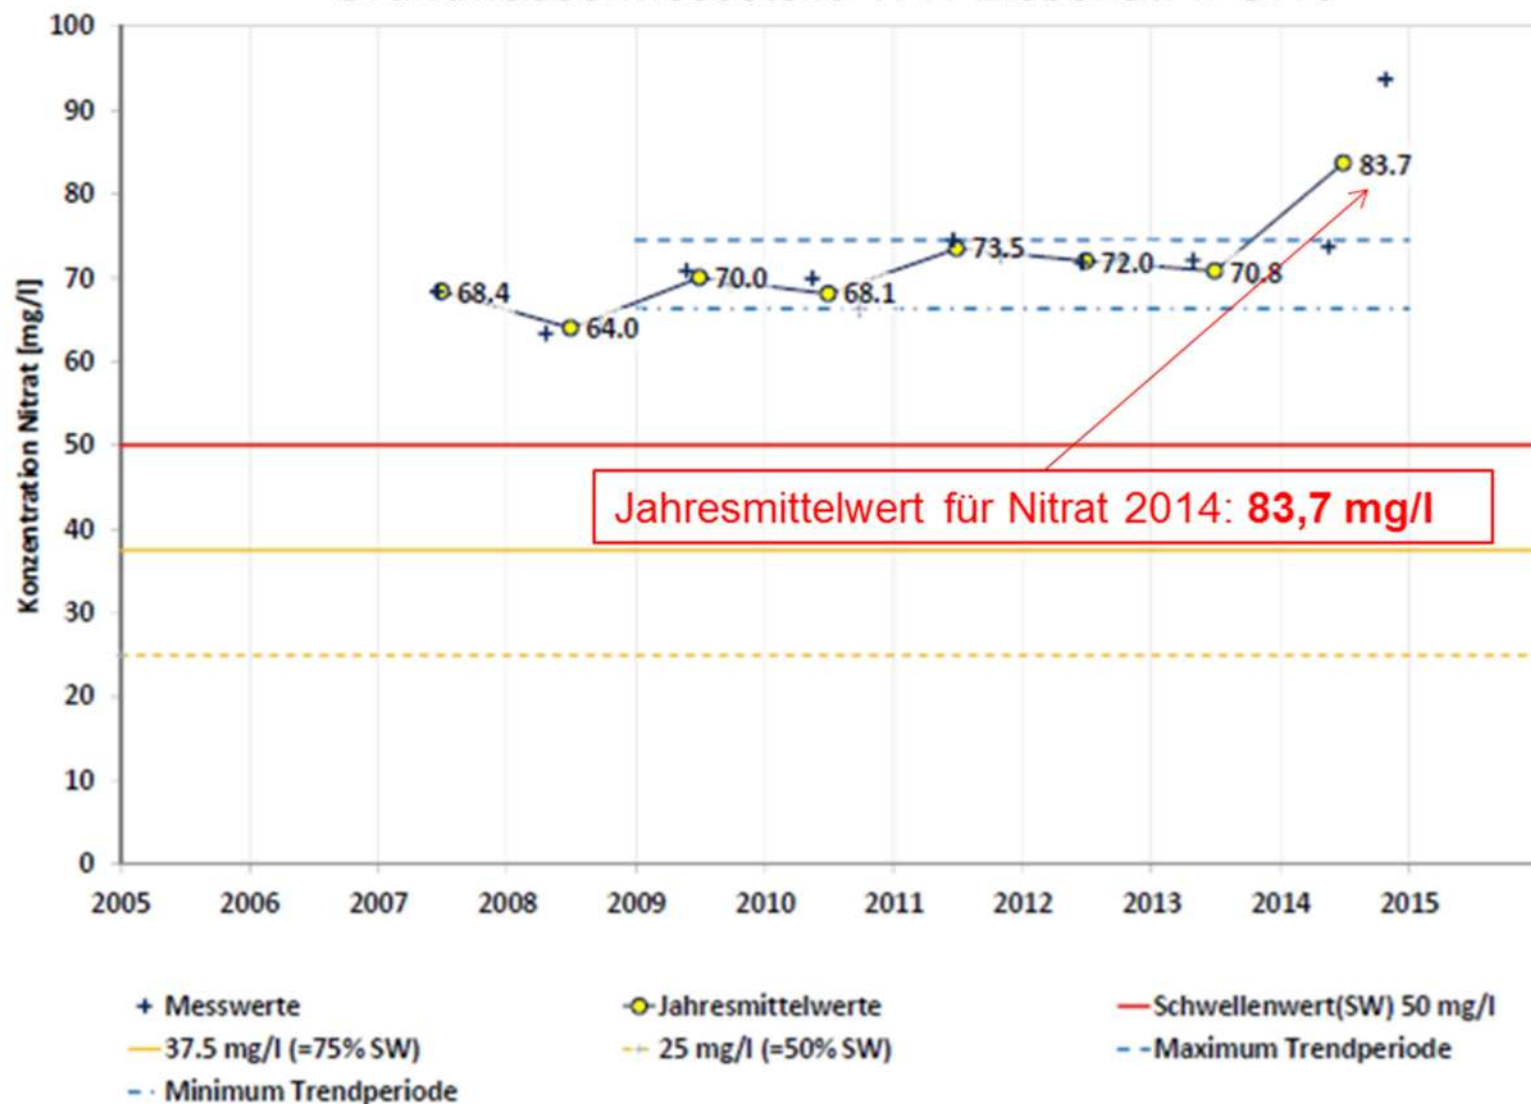

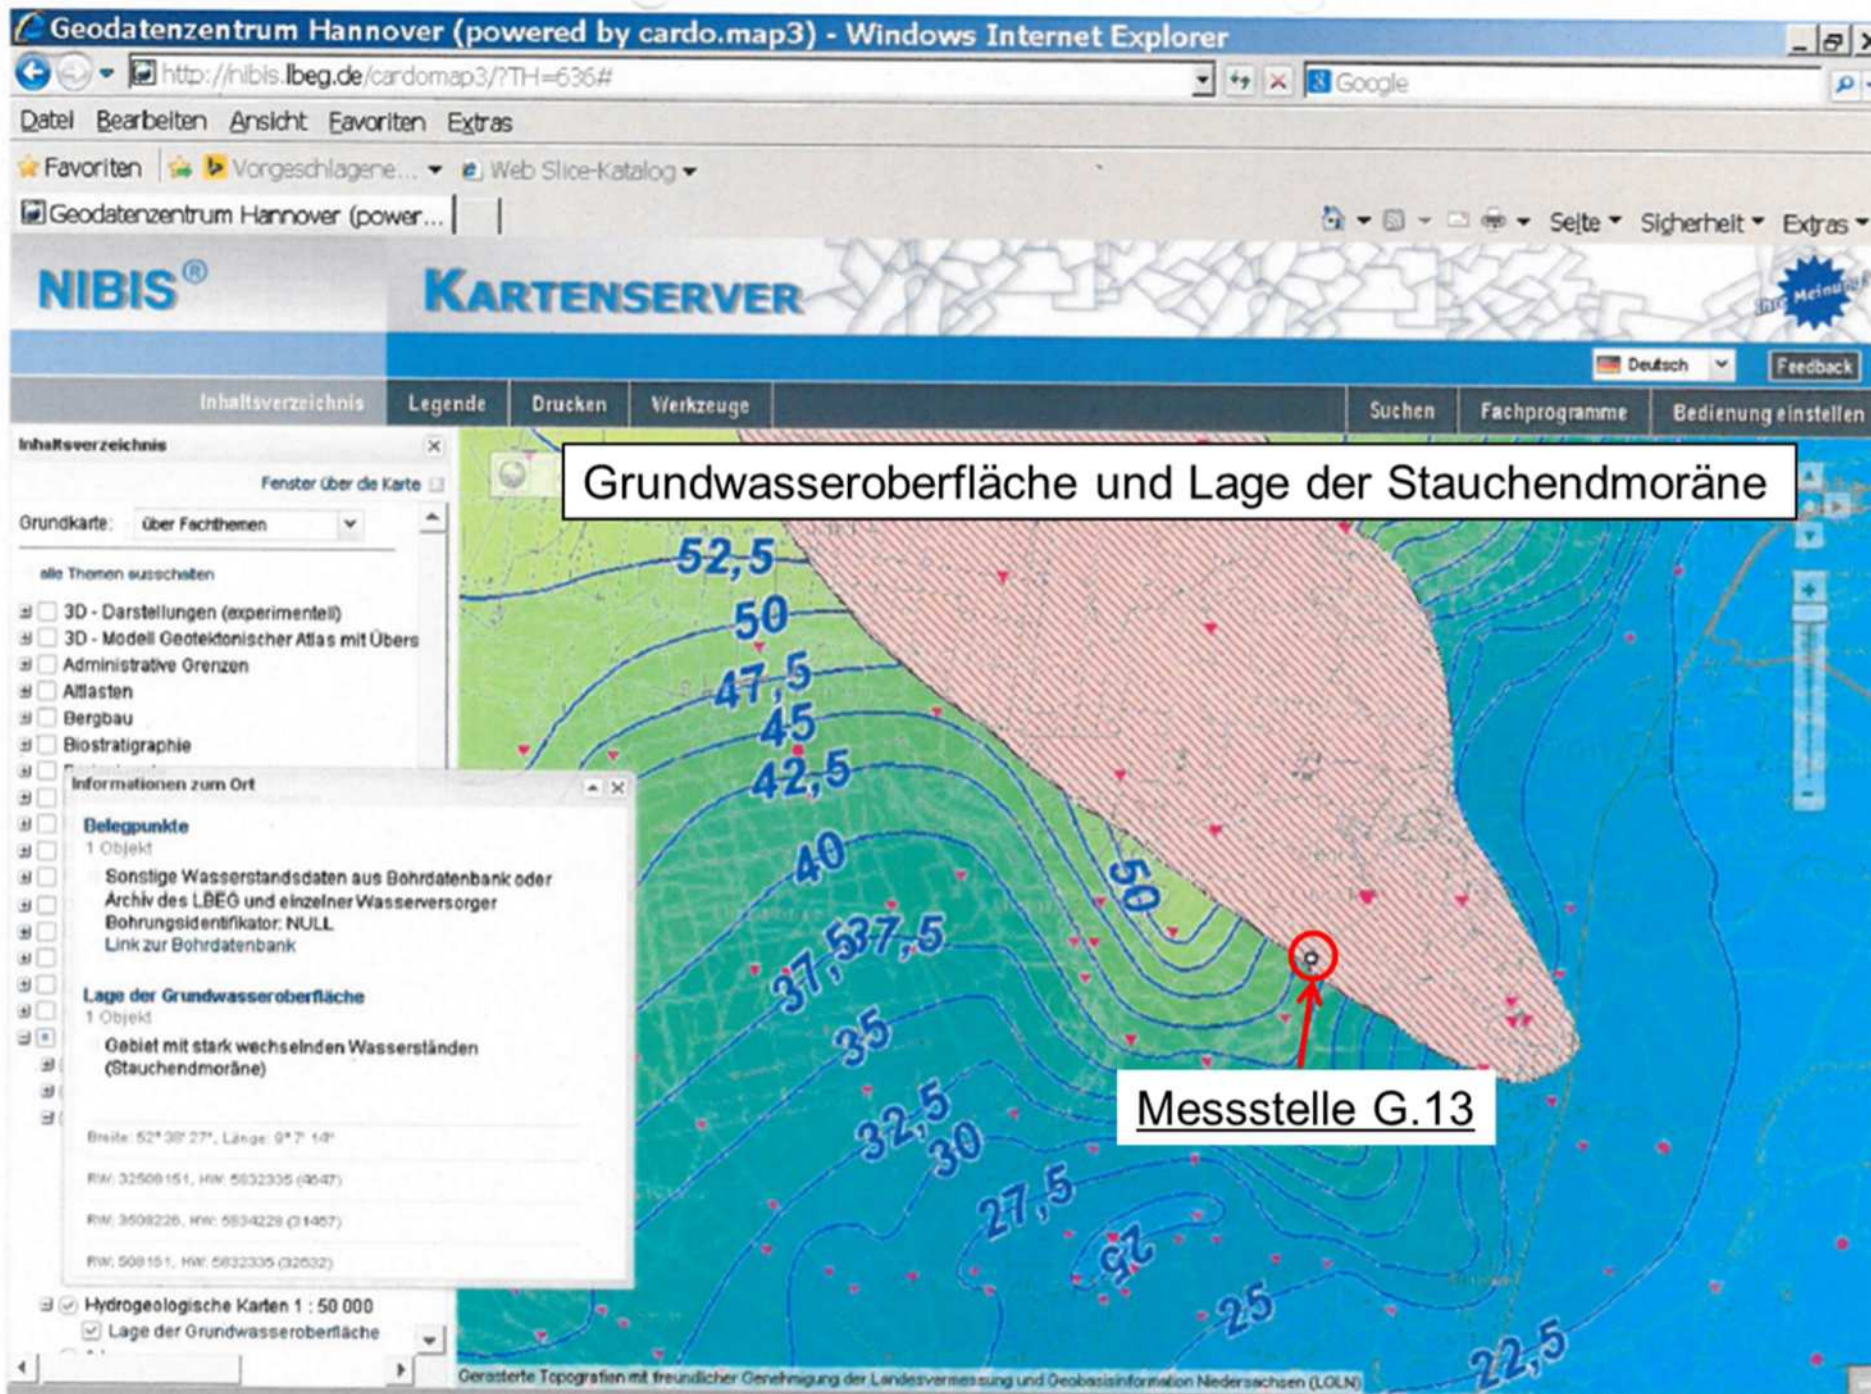

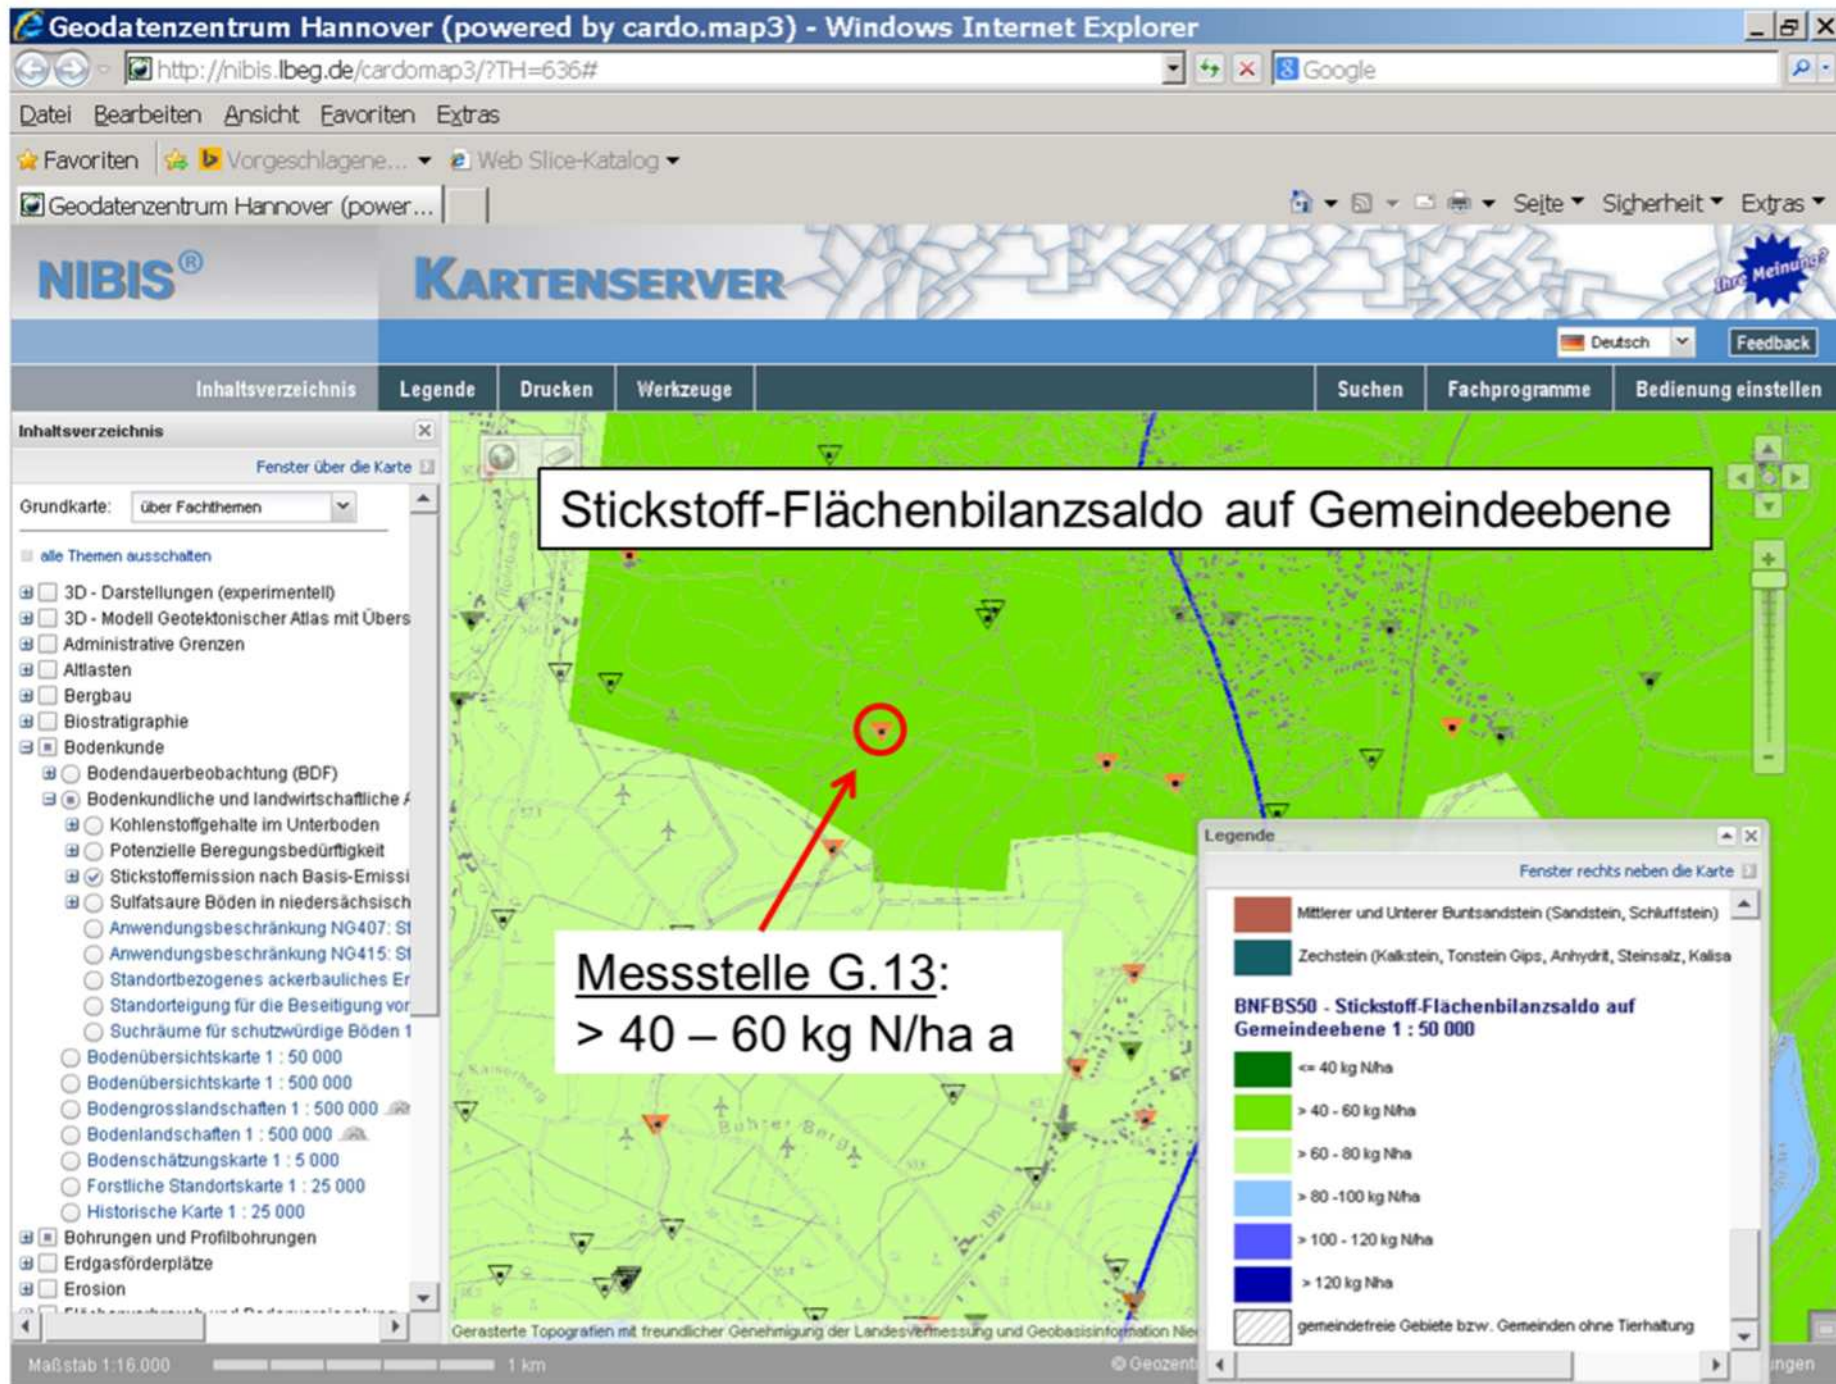

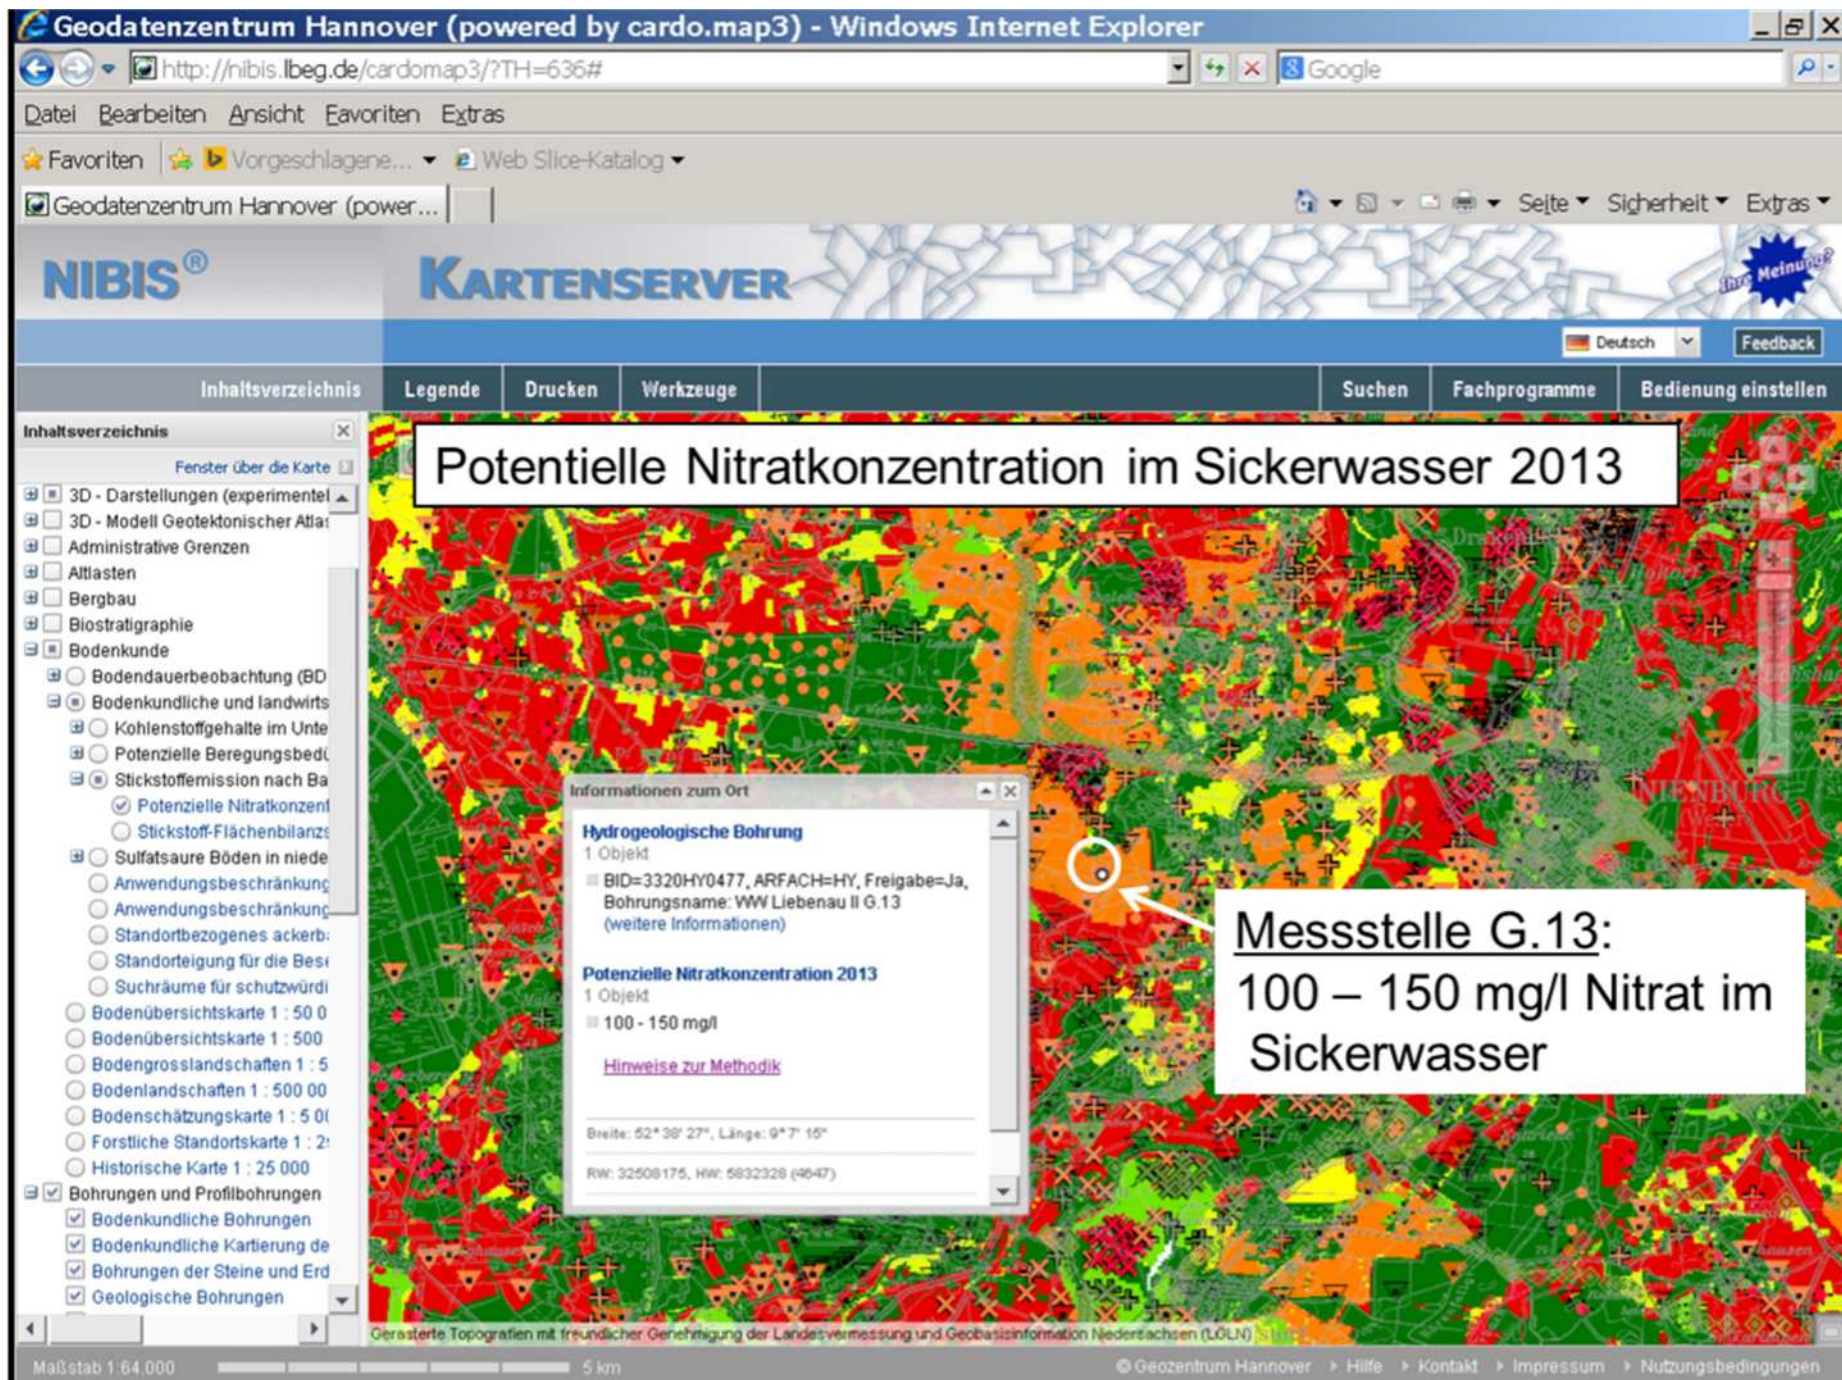

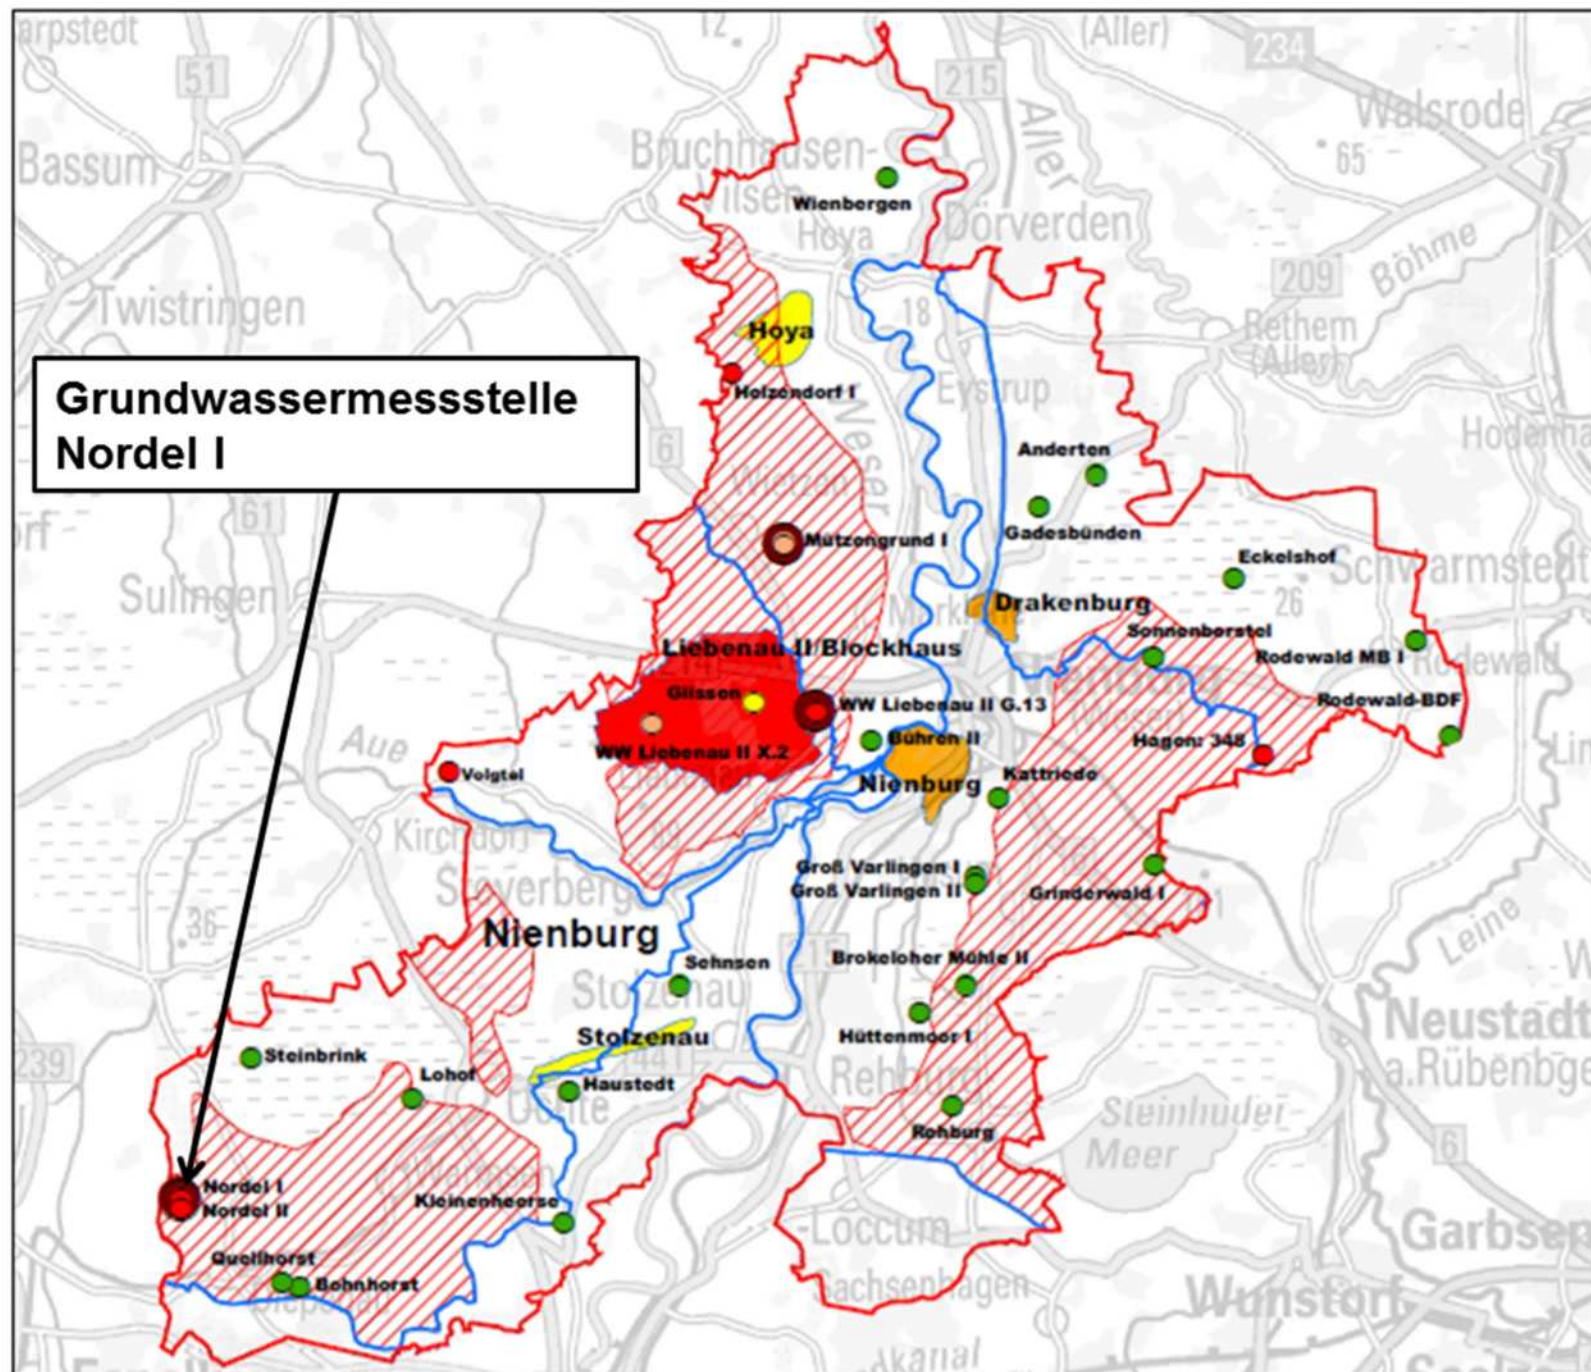

WRRL Grundwasser

Nitrat Trend 2005-2014

- Steigender Trend-Signifikant
- WRRL Güte
- Mittelwert > 5 mg/l

Nitrat Güte 2014

- Nitrat < 25 mg/l
- Nitrat 25 - 37.5 mg/l
- Nitrat 37.5 - 50 mg/l
- Nitrat > 50 mg/l

- Landkreis/Stadt
- Grundwasserkörper
- Maßnahmenkulisse Nitratreduktion (WRRL)

Trinkwasserschutz

- Priorität A
- Priorität B1
- Priorität B2
- Priorität C

Aufgestellt:
NLWKN Geschäftsbereich III
Abt. 3.1 Grundwasser
Maarfeld, de Vries, te Gempt
Aurich, September 2015




1:310.000

Quelle:
Ausgang aus den Geobasisdaten der
Niedersächsischen Vermessungs-
und Katasterverwaltung




Jahresmittelwerte Nitrat (NO₃) an der Messstelle

Grundwassermessstelle Nordel I

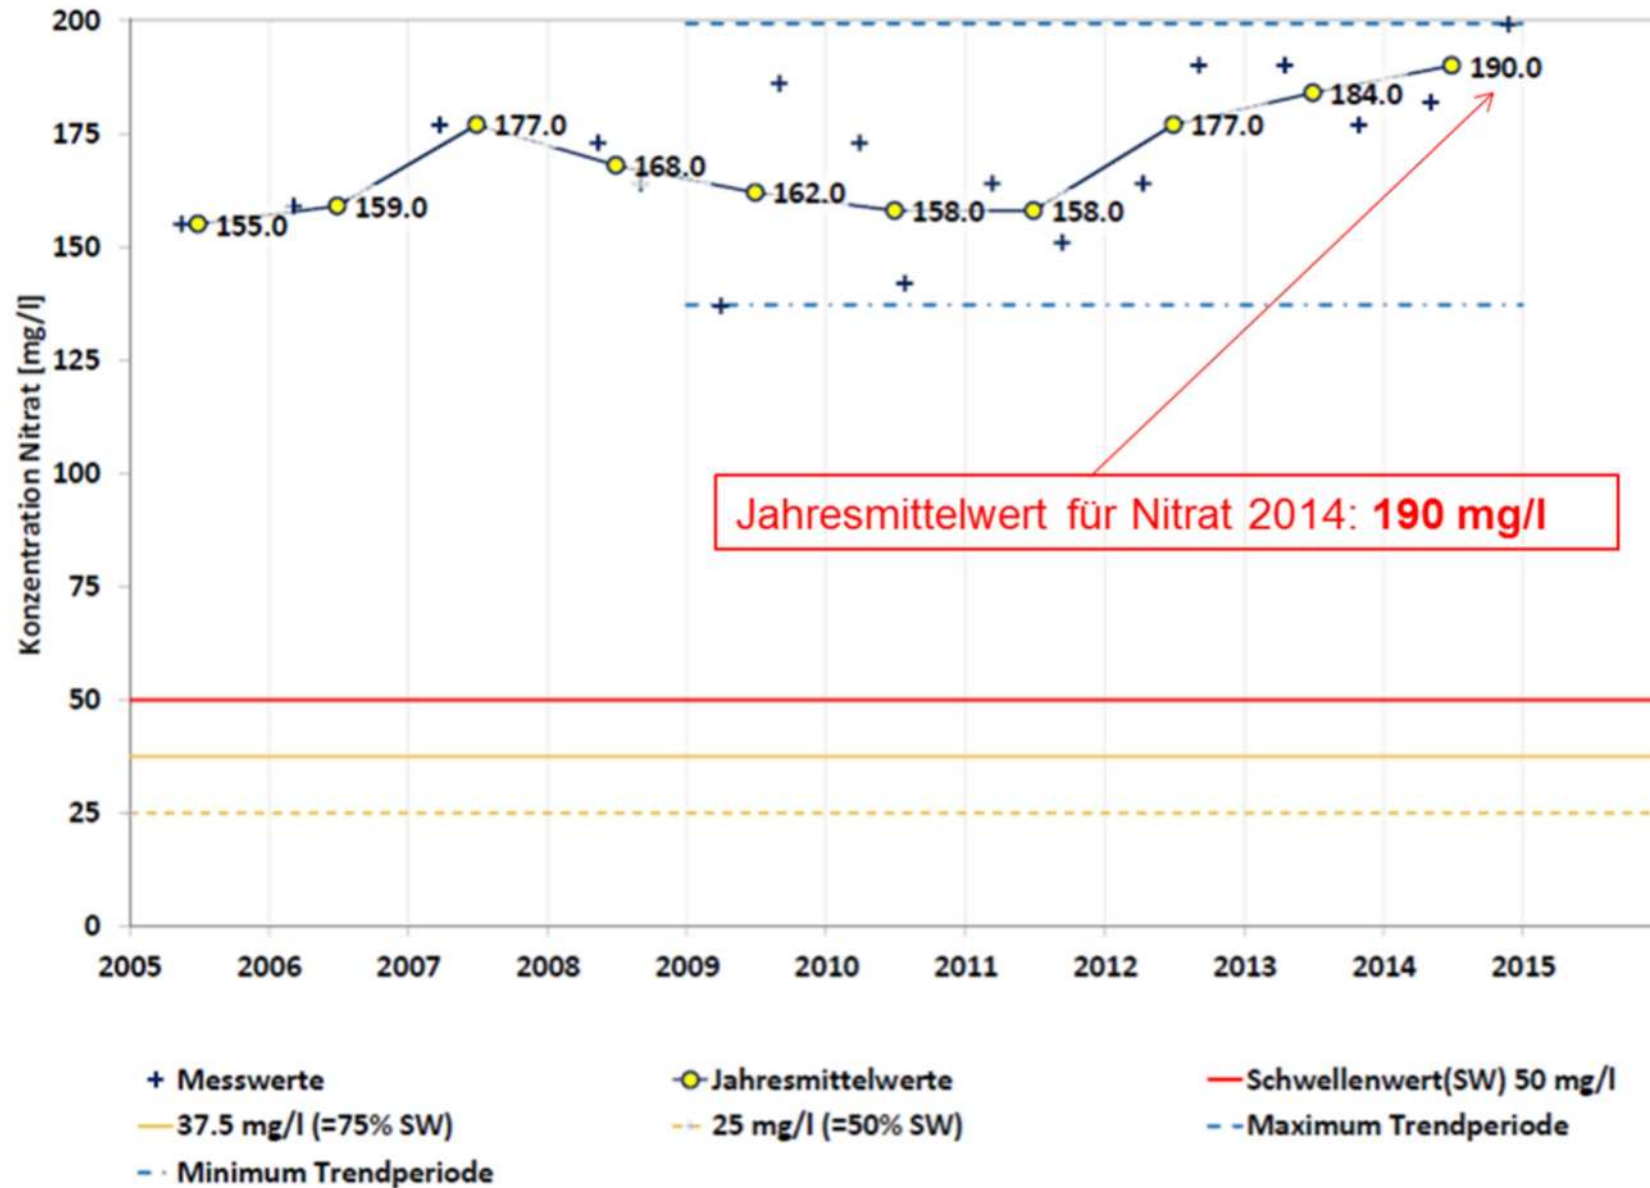


Karteninhalt: Gemeinden, Stickstoff-Flächenbilanzsaldo auf Gemeindeebene 1 : 50 000

Stickstoff-Flächenbilanzsaldo auf Gemeindeebene

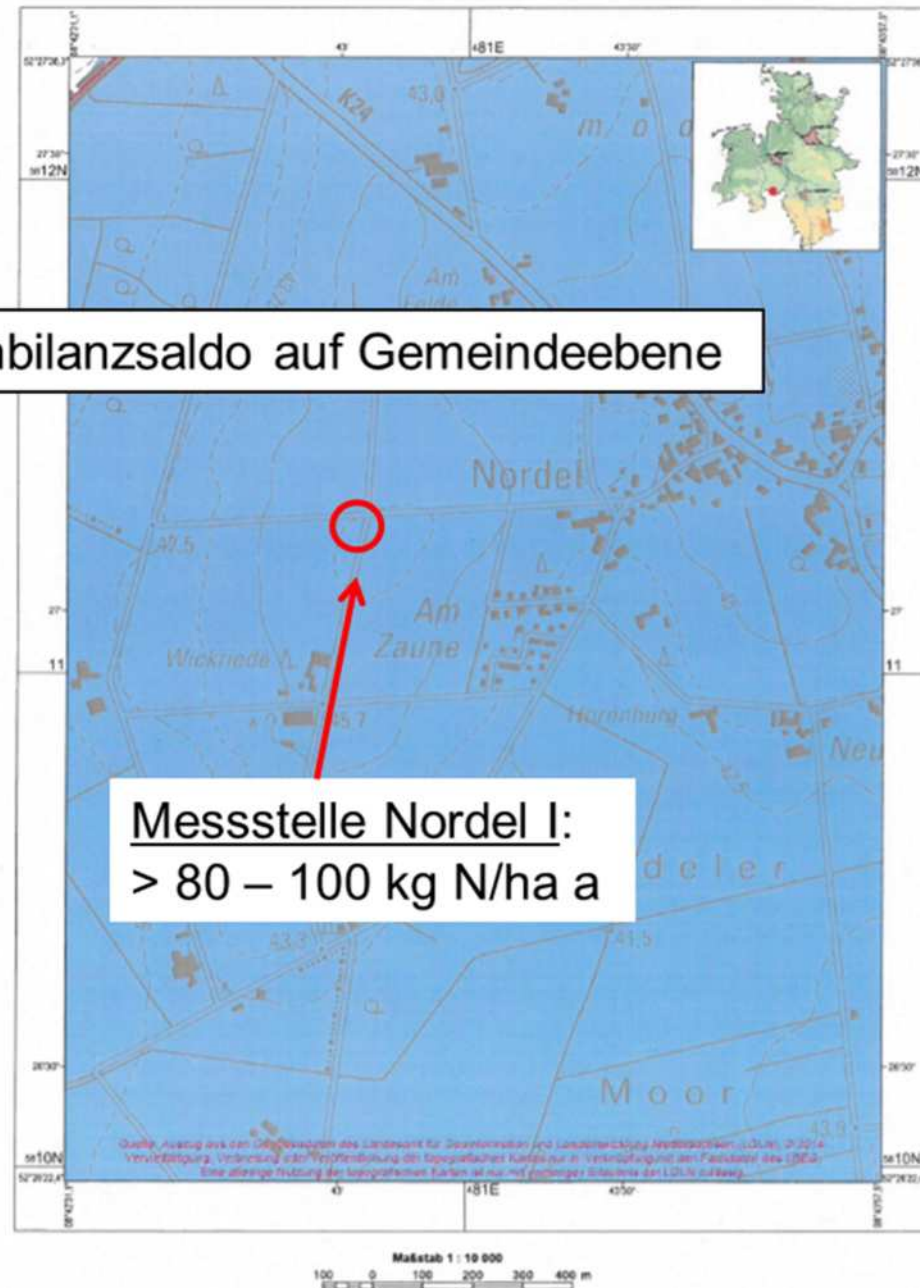

Karteninhalt: Gemeinden, Potenzielle Nitratkonzentration im Sickerwasser

Potentielle Nitratkonzentration im Sickerwasser 2013

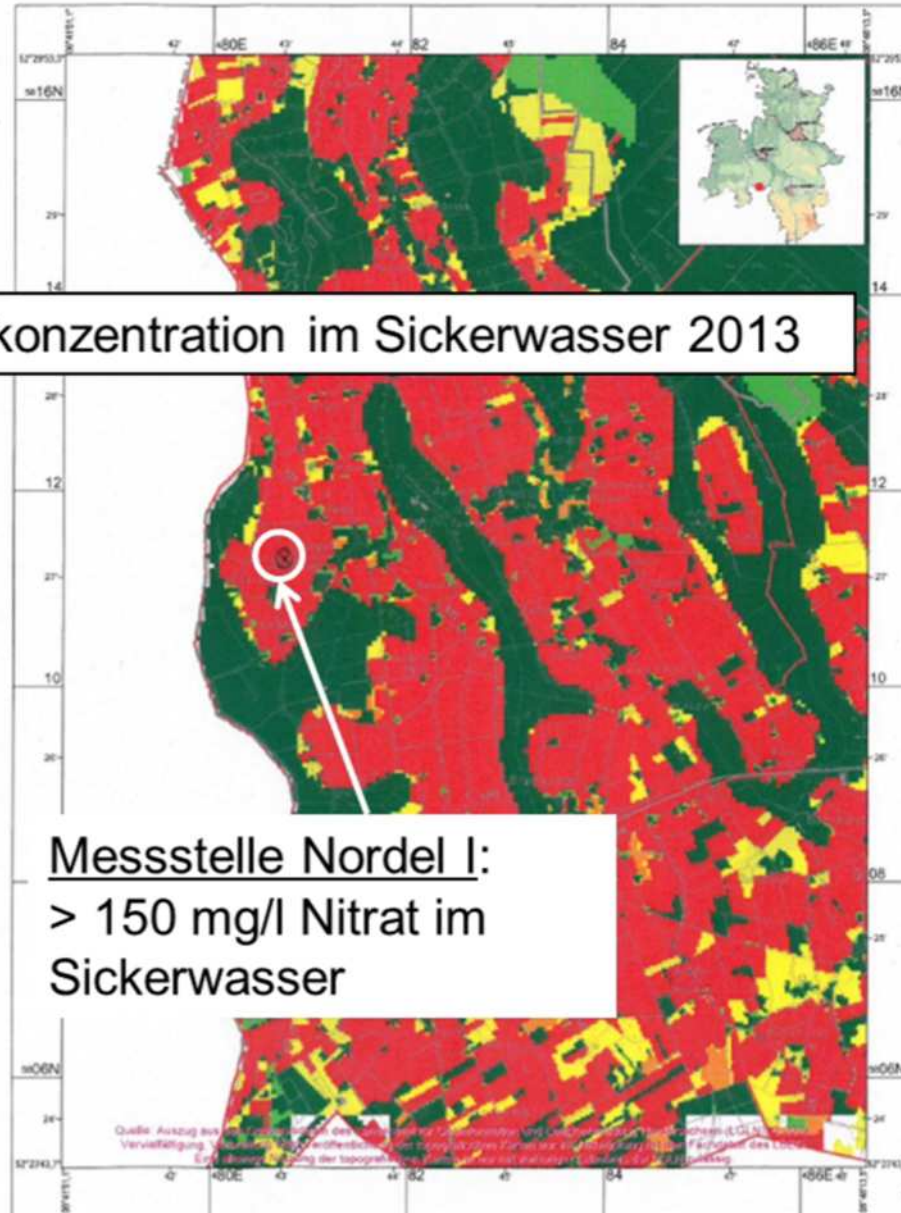

Messstelle Nordel I:
> 150 mg/l Nitrat im
Sickerwasser

Maßstab 1 : 50 000
0 500 1000 1500 2000 m